

N. MODULI		1	2	3	4	5	6
DENOMINAZIONE UTENZA		1 Arrivo da lato AC	2 Dispositivo Generale (DGFV)	3 Protezione Fotovoltaico (SEZF 4x32A)	4 Scaricatore sovratensione (SPD AC)	5 Arrivo da Gruppo di Misura	6 Dispositivo di Generatore (DDG)
POTENZA NOMINALE	kW	5	.	.	.	3	.
TENSIONE NOMINALE	V	6 400	400	400	400	230	400
CORRENTE DI BASE / PORTATA LINEA	A/A	7	.	.	.	.	.
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	MARCA / TIPO / CURVA	8	CHI/NB1+NB1L-40CHI/WS-18		CHI/JSP220R3PN420	CHI/NB1-63	
	POLI	9	.	3P+N	3P+N	.	3P+N
	PORTATA NOMINALE/RELE'	10	.	C25	.	.	C25
	POTERE DI INTERRUZIONE	11	.	6	50	.	6
	TARATURA MAGNETICA	12	.	.	.	.	.
	TARATURA TERMICA	13	.	.	.	.	.
Idn	A	14	.	0,3 Tipo A	.	.	.
FUSIBILI	TIPO / In	15	.	/A	WS-18/32A	.	.
CONTATTORE	TIPO / PORTATA	16	.	.	.	.	.
RELE' TERMICO	TIPO / REGOLAZIONE	17	.	.	.	.	.
RELE' DIFFERENZ.	MARCA / TIPO	18	.	.	.	.	.
	Idn / t	19	.	.	.	.	.
TRASFORMATORE DI TENSIONE	VA/V	20	.	.	.	.	.
LINEA	TIPO CAVO E FORMAZIONE	21	.	.	.	.	.
	SEZIONE DI FASE	mm <sup>2</sup>	22	.	.	.	.
	SEZ. COND. DI NEUTRO	mm <sup>2</sup>	23	.	.	.	.
	SEZ. COND. DI PROT.	mm <sup>2</sup>	24	.	.	.	.
	LUNGHEZZA LINEA	m	25	.	.	.	.
	TIPO DI POSA	26	.	.	.	.	.

Committente: <b>CHINT Italia Investment srl</b> Noale (Ve)	Oggetto: <b>Quadro Lato AC In 25A Trifase</b>		Progettista:		
	Descrizione: <b>CHTACT25300</b>		Scala:	Data: 07/20	
			Commessa:	File: CHTACT25300-20	Foglio 1
		Totale Fogli 2			

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta

1

2

3

4

5

6

A



A

B

B

C

C

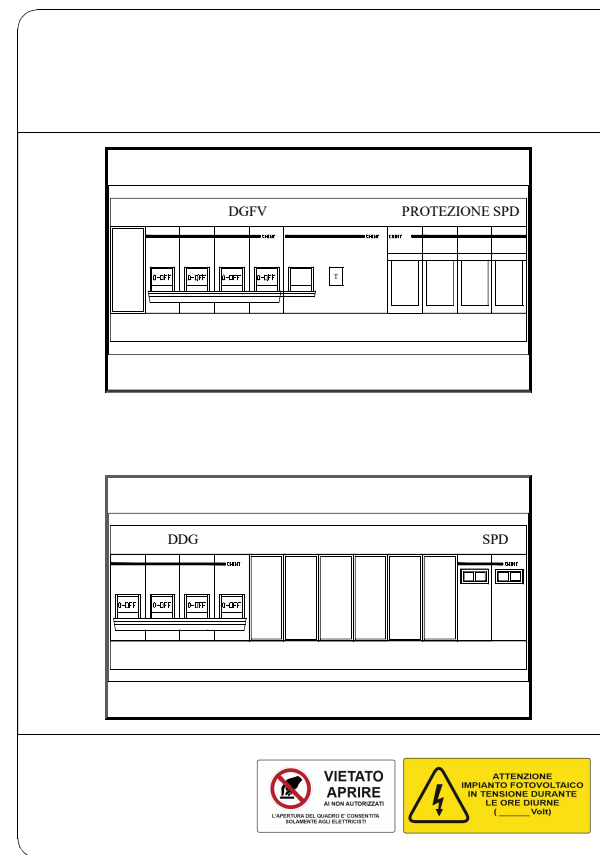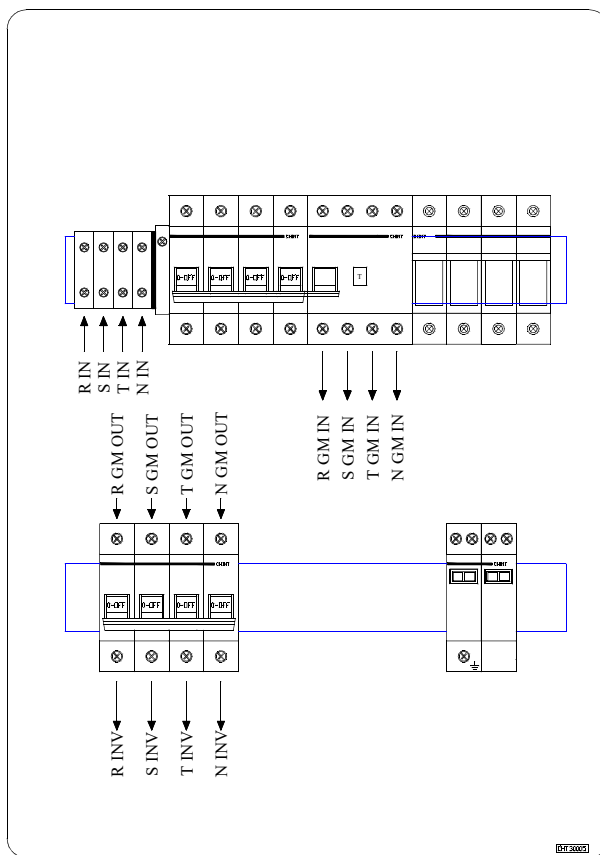

Committente:  
**CHINT Italia Investment srl**  
 Noale (Ve)

Oggetto: **Quadro Lato AC In 25A Trifase**

Descrizione: **CHTACT25300**



Progettista:  
 Scala: Data: 7/2020  
 File: CHTACT25300-20 Foglio 2 Segue -  
 Commessa: Totale Fogli 2

Disegno riservato a termine di legge con divieto di riprodurlo e di renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta

1

2

3

4

5

6

D

D